




18 1412341919

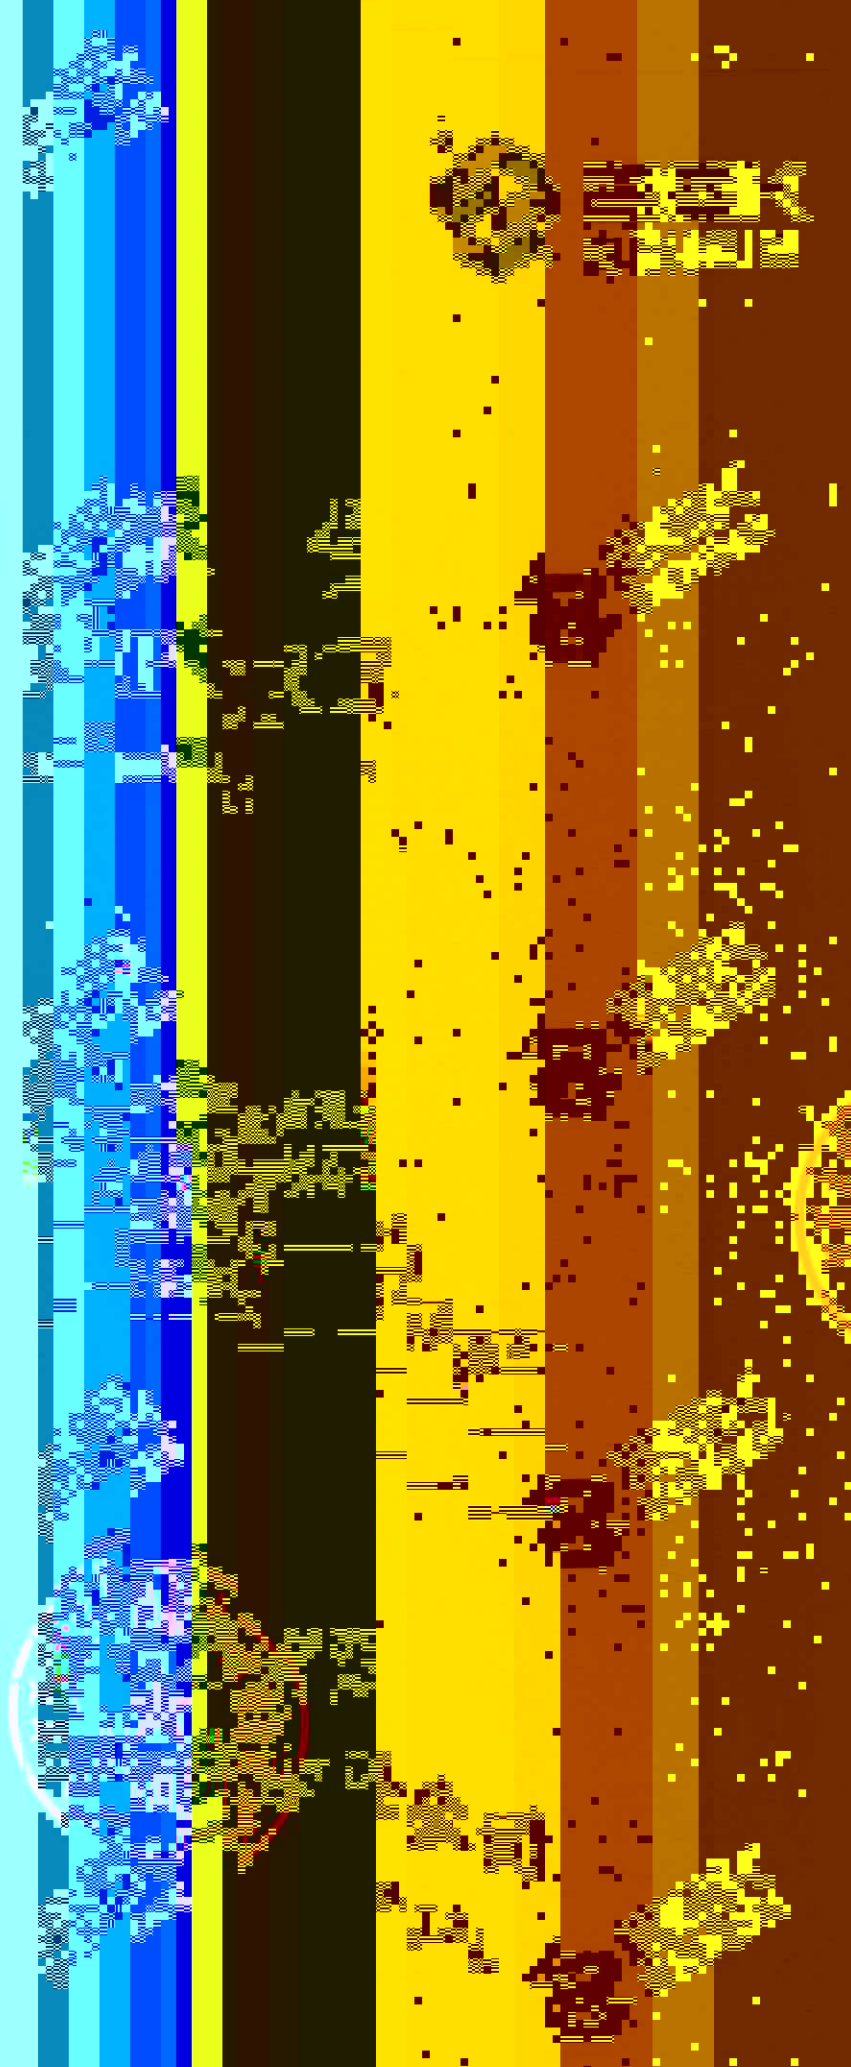

后为

无法一、本报

方可生效;

二、对委

部去复现的样

理。三、本公

四、用户

变提出申诉。

行

五、未经许

更及不当使用

为追究法律责

六、我公

司对

地址:


江

邮政编码:

33

电 话:

07

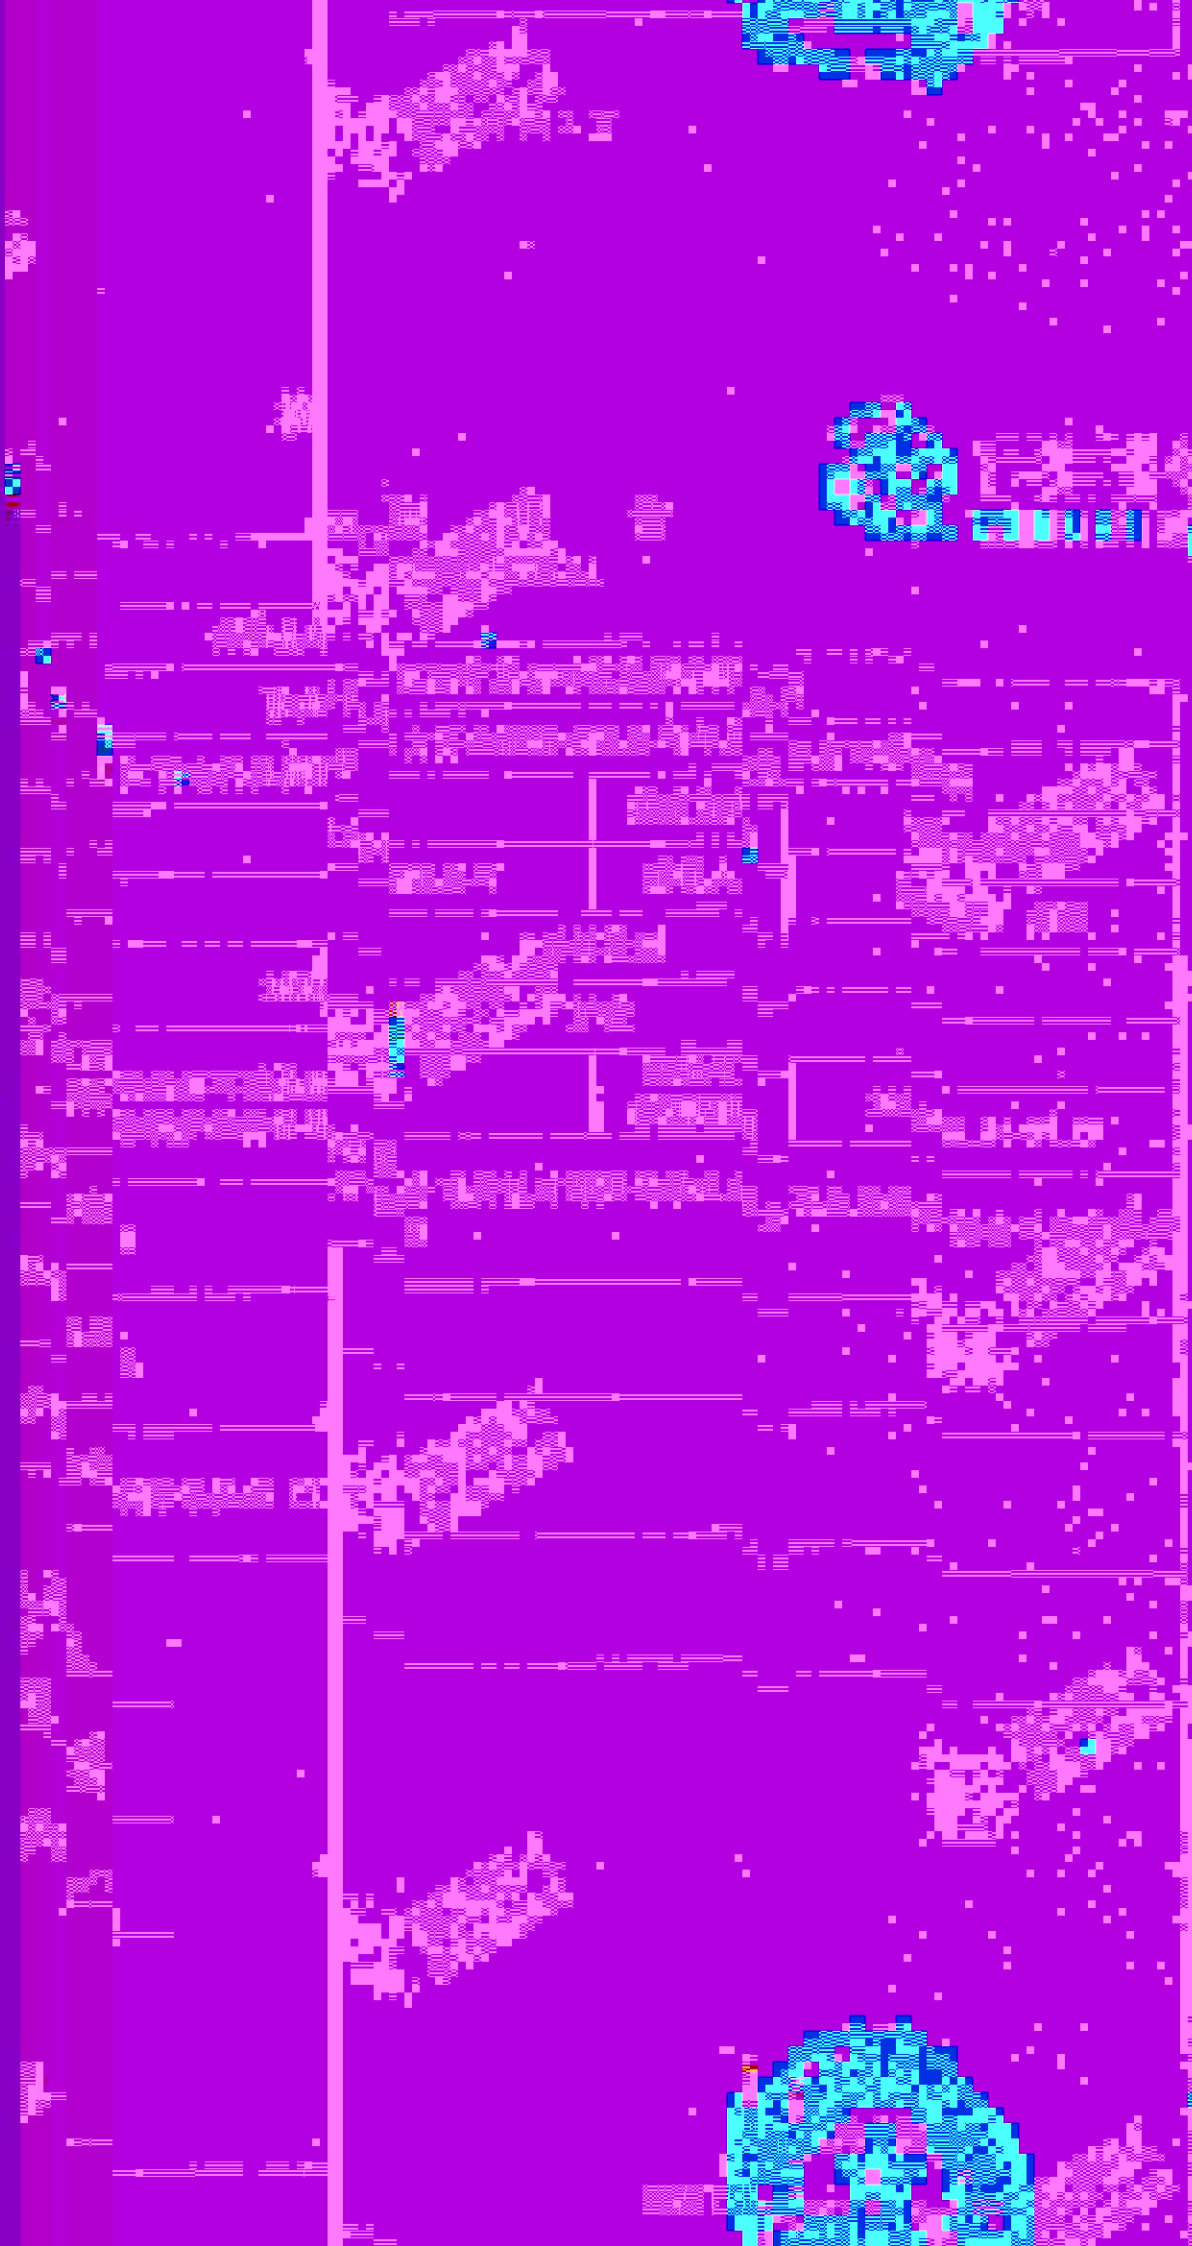

报 告 2025 A1

	标准	《生活垃圾焚烧
	限值	染控制标准》
		GB18485-2014污
	0.2	5

附表1 检测

检测类别	
炉渣	

附表2 检测

检测类别	分
炉渣	热

注：标准限值