

HUAZHENG TEST

7-87968590

华止恒
HUAZHENG TEST

8590

22
04
05

武

环 金

委 20

仙桃

绿

面委
检
报

(检

告

WU
Call

卷一

卷二

卷三

卷四

卷五

卷六

卷七

卷八

卷九

卷十

卷十一

卷十二

卷十三

卷十四

卷十五



华正
HUAZHENG

一、任

受仙
4月8日
并于202

二、企

垃圾
及焚烧

辅
助净化

三、监

监测类


废气在
北对监测

四、样

代

类别

气

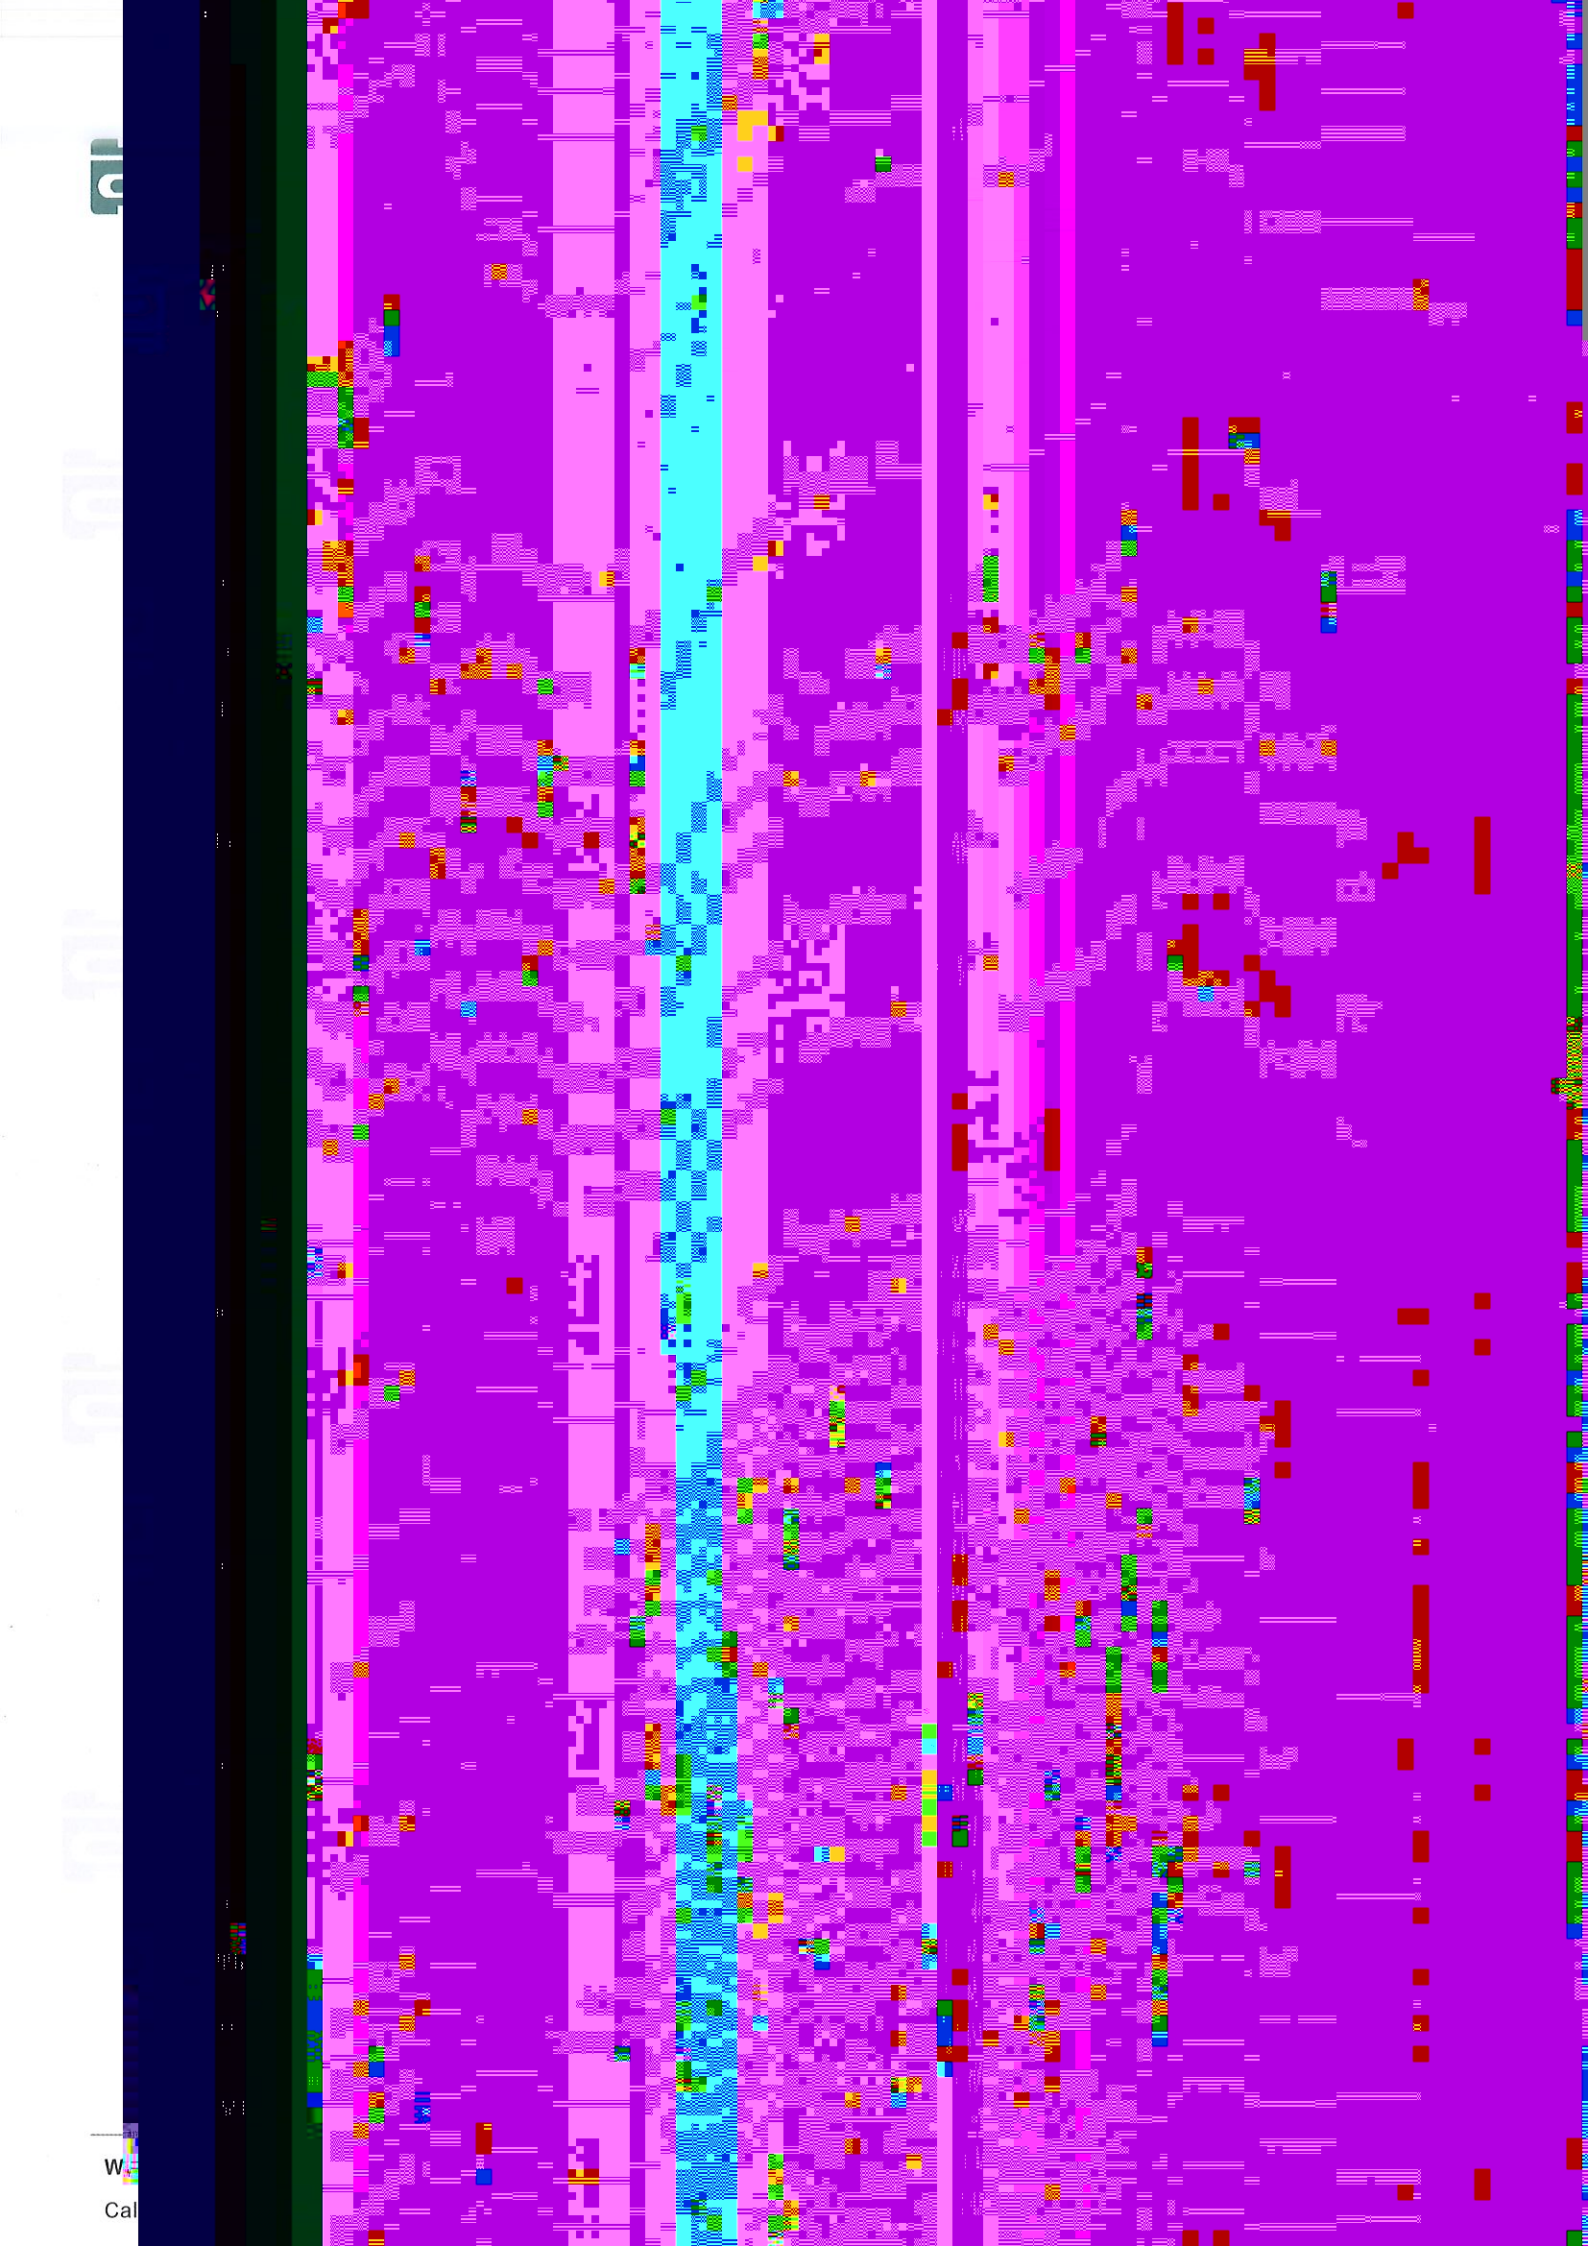

华
HUA2

号)
术要

报告编号: 武

氯化氢自动监测设备
生活垃圾焚烧发电厂

表 2

非排放浓度	量程	精度
$\geq 250 \mu\text{mol/m}^3$	$\geq 250 \mu\text{mol/m}^3$	no
$\geq 50 \mu\text{mol/m}^3$	$\geq 50 \mu\text{mol/m}^3$	no
$\leq 25 \mu\text{mol/m}^3$	$\leq 25 \mu\text{mol/m}^3$	no
$\leq 20 \mu\text{mol/m}^3$	$\leq 20 \mu\text{mol/m}^3$	no
$\leq 20 \mu\text{mol/m}^3$	$\leq 20 \mu\text{mol/m}^3$	no
排放浓度	量程	精度
$\geq 250 \mu\text{mol/m}^3$	$\geq 250 \mu\text{mol/m}^3$	no
$\geq 50 \mu\text{mol/m}^3$	$\geq 50 \mu\text{mol/m}^3$	no
$\geq 50 \mu\text{mol/m}^3$	$\geq 50 \mu\text{mol/m}^3$	no

氣云

精度



1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1-2、

监测

DA002
 气筒 ()

对比监测
 结果

DA003
 气筒 ()

对比监测
 结果

testing
 .com

11 页

法

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

2、

监

DA

排

(C

比

结

DA0

排

(C

比

结

备注



华正
HUAZHENG
ENVIRONMENTAL ENGINEERING CO., LTD.

4、污染源

监测点

DAC002(2#)
筒)(◎1)

对比监测


样品类型

监测点

DAC003(1#)
筒)(◎2)

对比监测

备注: ND 表

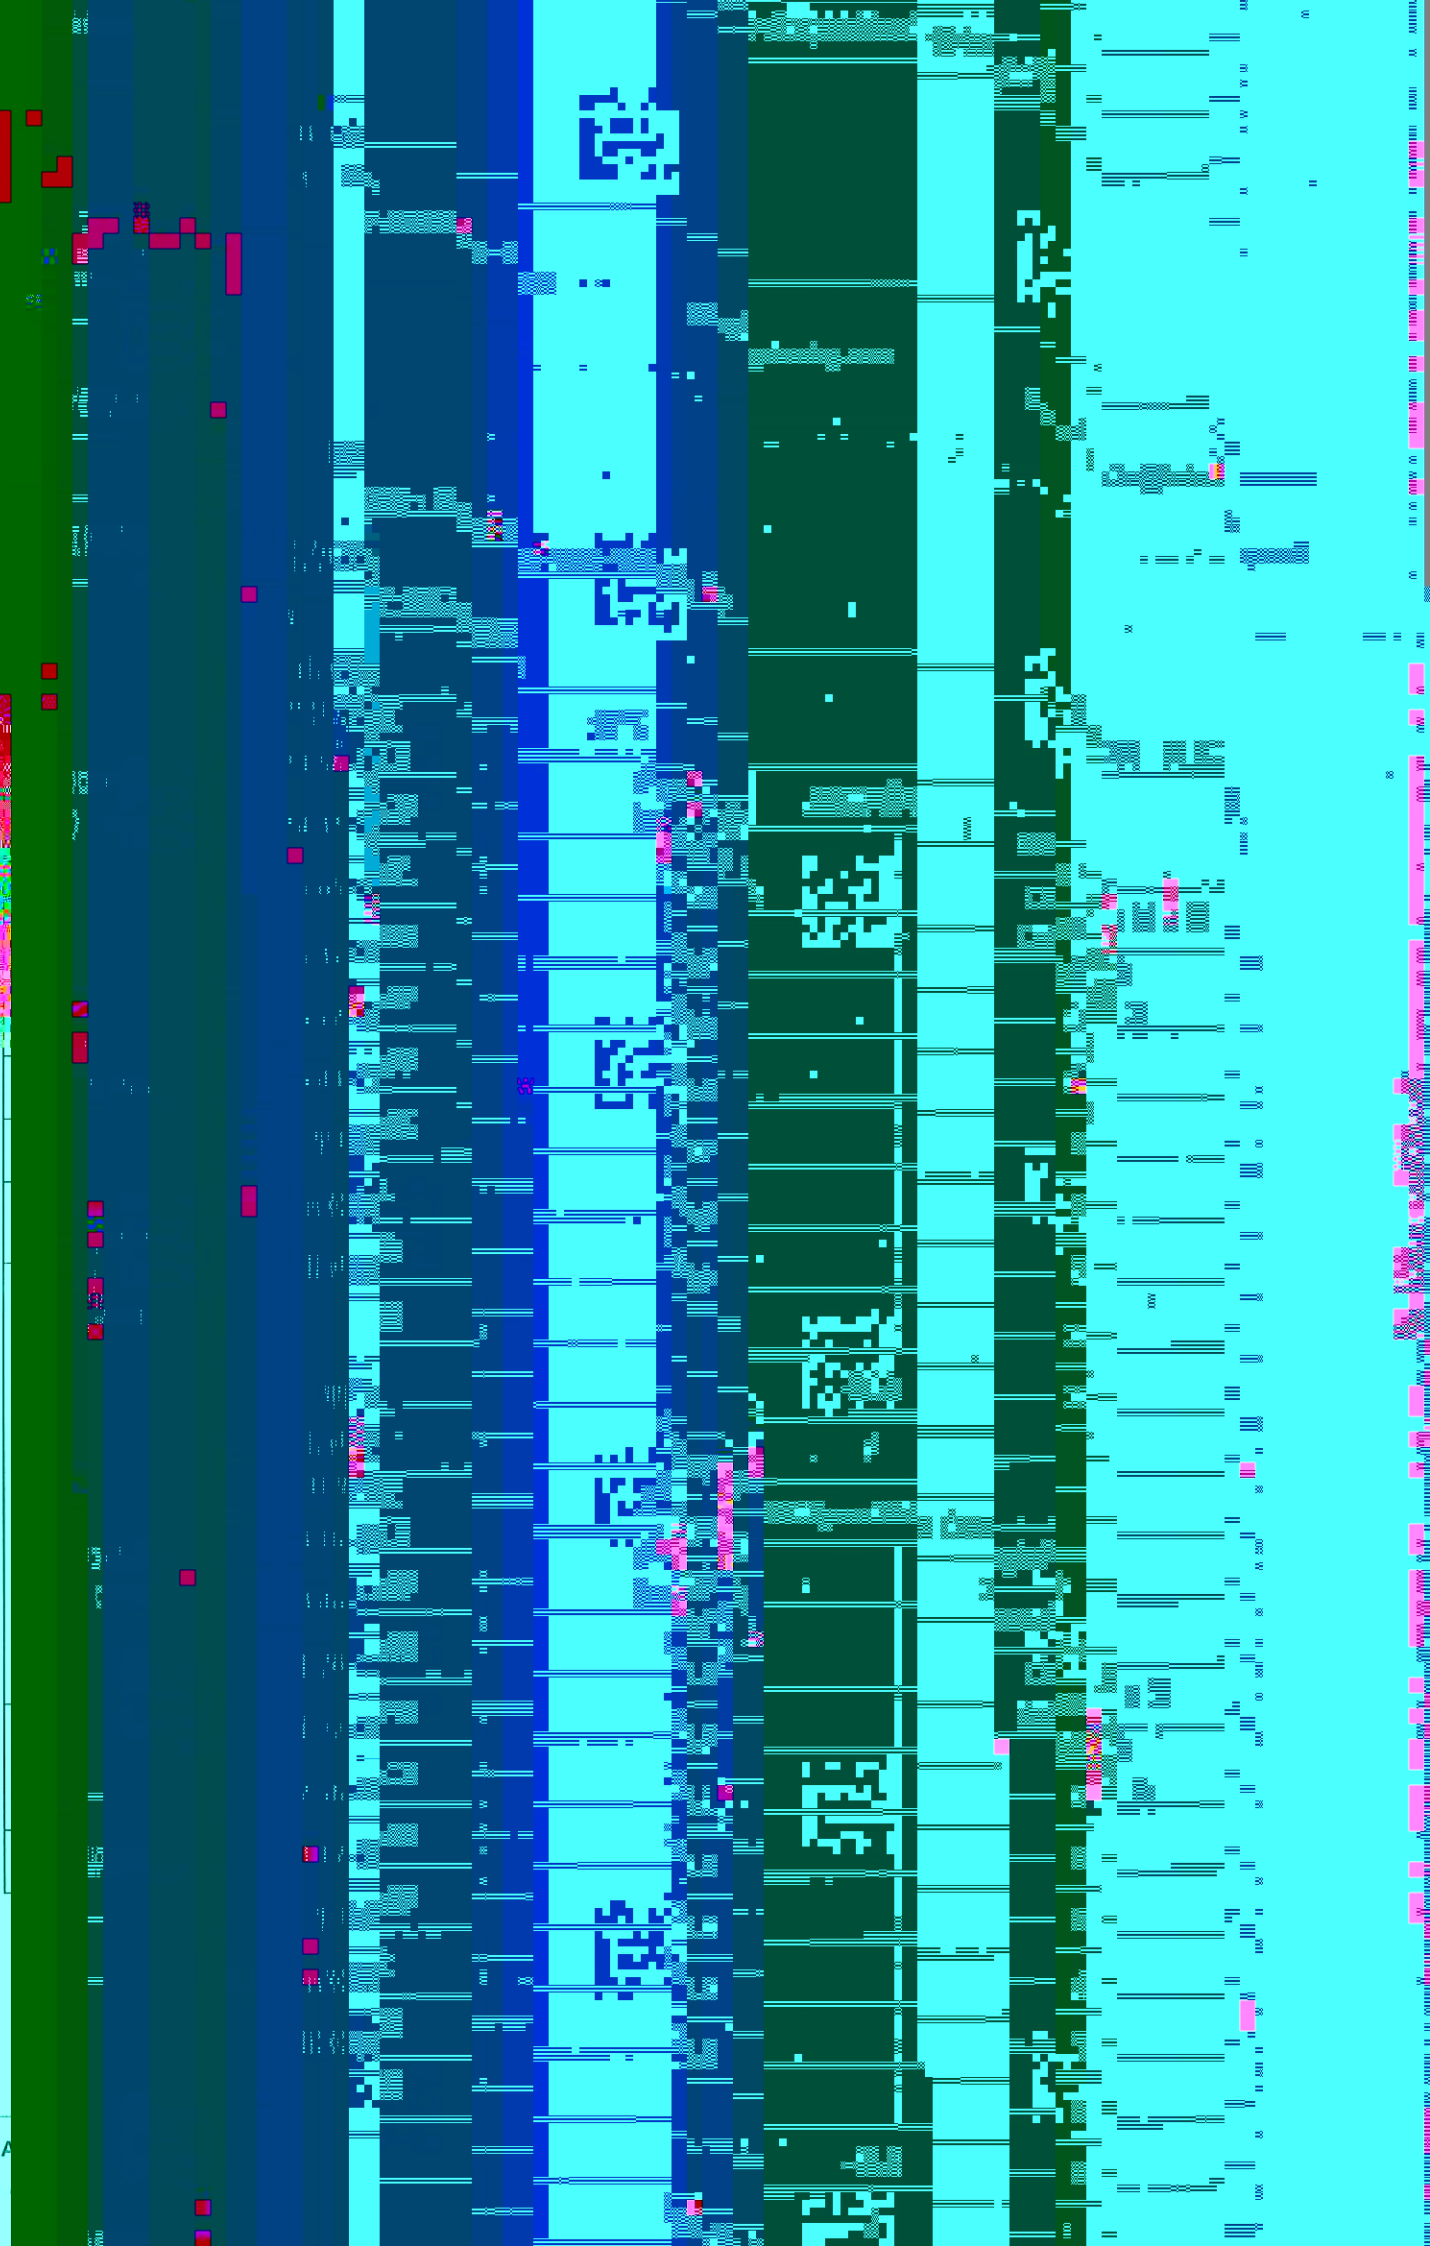



编制人: 李静
日期: 2024.4.25

(©1)、DA003(1#排气筒)(©2)污染源自动监测系

报告结束

N H
027-81068590
79
U ZHENG T
E STING
CC
Fa

华正检测
HU ZHENG TES

九、比对监测结果
表明: I
监测结果
系统本次比对监

审核人: 张可成
日期: 2024.4.25

TD.
027-81068590-888
x:

报告编号: 武华委检

002(2#排气筒)
DA
合格。
2024.4.25
**

张可成

签发人: 张可成
日期: 2024.4.25