

HNZYT-IV-BG/HJ-02/E/0



221601060139
有效期 2028 年 3 月 20 日

松 测 报 告

报告编号: /V-HJ02/02/2028-03-20

报告日期: 2028 年 3 月 20 日

报告人: [Name]

1



报告标题: 松测报告

测

报告内容: 本报告是根据 [Content] 的要求, 对 [Content] 进行了 [Content] 的测试。

检测日期: 2028 年 3 月 20 日

报告编号: 2028-03-20

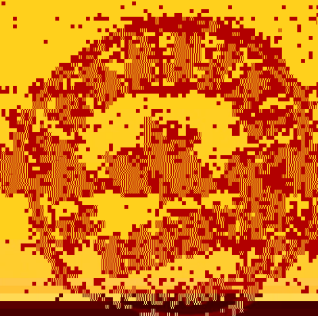

吉 明

卡坦生土相

Source: <http://www.fishbase.org>

未經本公司書面同意，不得複分或翻印本報告。

三、水質管理計劃、環境影響評估、環境監測

原 著者 李 海 英 著 曹 建 民 校

[illegible]

六、本建築師事務所、本建築師不得將工程設計、監造業務轉包或分包與他人辦理，如有違反，應受懲處。

委托编号：ZYTHJ20253148 检测依据：详见检测分析方法

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
有组织废气	除臭风管出口	臭气浓度、氨、硫化氢	3次/天，检测1天

三、质量保证及质量控制

- 所使用的检测方法均现行有效；
- 所使用的检测仪器均按规定定期进行检定/校准，并在有效期内；
- 所涉及的所有人员均持证上岗，持证日期在有效期内；
- 所使用的检测场所和环境均符合相关要求要求；
- 所使用的关键试剂、耗材均经过验收，符合相关标准要求；
- 所实施的检测过程均按照《检验检测机构资质认定评审准则》的要求进行。

检测项目	检测标准（方法）名称	仪器设备名称、型号	检出限
臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1338	--	10（无量纲）

采样流量：20 L/min 吸收液体积和吸收效率：10 mL 0.025mol/L NaOH 吸收效率：≥95%

采样时间	采样位置	检测结果	判定
2025-08-08 14:00	除臭风管出口	臭气浓度 6.00/mg/m ³	合格
2025-08-08 15:00	除臭风管出口	臭气浓度 6.00/mg/m ³	合格
2025-08-08 16:00	除臭风管出口	臭气浓度 6.00/mg/m ³	合格

检测结果	判定
有组织废气	合格

检测点位	检测项目	检测结果	判定
除臭风管出口	臭气浓度	6.00/mg/m ³	合格

給 調 藥 方

（附）

四

八

（附）

（附）

（附）

（附）

（附）

（附）

（附）

（附）

（附）

（附）

（附）

（附）

（附）

（附）

（附）

（附）

（附）

（附）

（附）

（附）

（附）

（附）

（附）



