BYTEST
贝源检测

CMA
171412340574

江西省贝源检测技术有限公司

项目类别：

验收

业指导书执行。

3、报告无签发人签名，或涂改、或未盖“资质认定标志”章、检验检测

的真实性，本公司不承担任何相关责任。

5、对委托检测有异议的，请自报告签发日起十个工作日内向报告编制部门提出复检申请。对于性能不稳定的样品，恕不受理复检。

电话：0793-8698768

邮编：334100

项目类别	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
地下水监测井	DS2025051421103	总大肠菌群	[illegible]	[illegible]

项目类别	检测项目	检测方法	检测仪器	检出限
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
溶解性总固体	分析仪器分析指标（GB/T 5750.4-2023）	ME104E/02/JX-BY(a)-14	[illegible]	4mg/L

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

	生活饮用水标准检验方法 第7部分		
	酸性高锰酸钾滴定法		
	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收	原子吸收分光光度计	
	分光光度法		0.01mg/L
铅			0.09μg/L
	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪	
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比	紫外-可见分光光度计	
	水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度	紫外-可见分光光度计	
地下水	法	型:N/JX-BY(a)-15	
	生活饮用水标准检验方法 第12部		
总大肠	分：微生物指标	电热恒温培养箱 DNP-9162/	2MPN/100mL

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
		生活饮用水标准检验方法 第2部		

四、检测人员和时间


表3 检测人员和时间

检测项目	GS202505114	GS202505114	GS202505114	标准限值
氨，mg/L	0.08	0.06	0.05	<0.10
总磷，mg/L	0.150	0.213	0.193	≤0.50
总大肠菌群（MPN/100mL）	<2	<2	<2	≤3.0

[redacted]

[redacted]					
[redacted]	0	1.0×10⁻⁴	0×10⁻⁵	0×10⁻⁵	[redacted]

项目水体示意图：

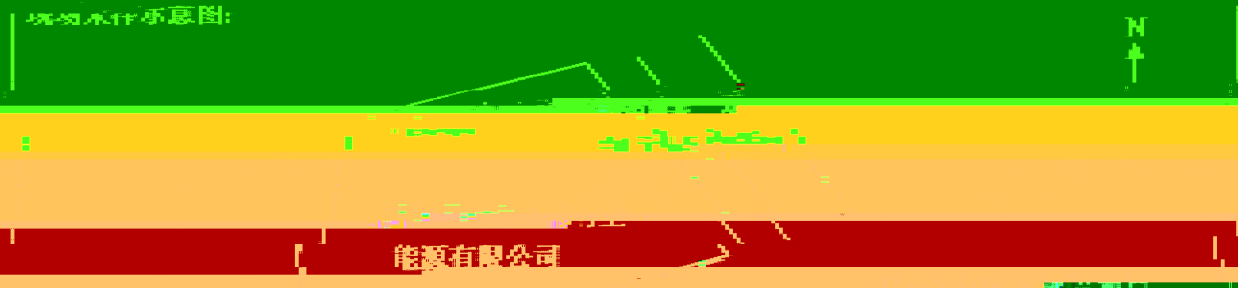

[redacted]

附图：

