

HNZYT-IV-BG/HJ-04/E/0



检测报告

TEST REPORT

委托单位：浙江三昌泵业有限公司

检测类型：委托检测

委托单位：浙江三昌泵业有限公司

检测中心

检测项目：检测产品在额定工况下的性能参数

检测标准

检测依据：GB/T 19830-2009 离心泵能效限定值及节能评价值

检测结论

检测结论：检测产品在额定工况下的性能参数符合GB/T 19830-2009的要求


检测日期

检测报告



检测单位

检测日期

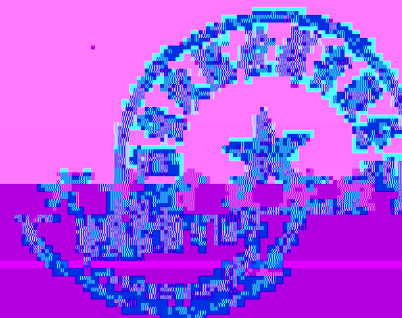

检测单位：浙江三昌泵业有限公司
地址：浙江省宁波市江北区

检测日期：2024年10月20日
检测标准：GB/T 19830-2009

到宋哲宗元祐二年(1093)年,因歐陽修、蘇軾等反對王安石變法,被罷官,退居汝州,自號六一居士。

七、若对本报告有异议，请于收

三、检测结论

检测依据	委托检测	检测日期	2025 年 11 月 4 日
检测类别	固体废物	分析日期	2025 年 11 月 4 日-6 日
委托编号	ZYFSLB20252742	检测项目	可见光分光光度法

二、检测内容

检测项目	检测标准	检测方法	检测频次
固体废物	炉渣池	热灼减量	1 次/天, 检测 1 天

三、质量保证措施

- 1、所使用的方法均有效；
- 2、所使用的方法均符合国家标准；
- 3、所参与检测人员均具备相应资质；
- 4、所参与检测的设备均符合国家标准；
- 5、所参与检测的设备均符合国家标准；
- 6、所参与检测的设备均符合国家标准。

四、检测结果

检测项目	检测标准	检测结果 (平均值)	检测结果 (最大值)	检测结果 (最小值)
固体废物	炉渣池	热灼减量	100% ± 0.01	100% ± 0.01

五、检测结论

(1) 固体废物

检测项目	检测标准	检测结果
固体废物	炉渣池	热灼减量

检测项目	检测标准	检测结果	检测单位	单位
炉渣池	热灼减量	100%	S	%

1. 本检测结论仅对委托检测项目负责, 不作为其他用途的依据。

2. 本检测结论仅对委托检测项目负责, 不作为其他用途的依据。

3. 本检测结论仅对委托检测项目负责, 不作为其他用途的依据。

4. 本检测结论仅对委托检测项目负责, 不作为其他用途的依据。

5. 本检测结论仅对委托检测项目负责, 不作为其他用途的依据。

报告编号